



自动喷水灭火系统

执行标准: GB5135.21-2011

ZSPM末端试水装置

使用说明书

建安消防设备(浙江)有限公司

地址: 浙江省诸暨市陶朱街道西二环路与建业路交叉口


业务电话: (0571)-81007119 81007117

技术咨询: (0571)-81007116

E-mail: hzjaxf@163.com

<http://www.hzjaxf.com> <http://www.hzjaxf.cn>

ZSPM 末端试水装置

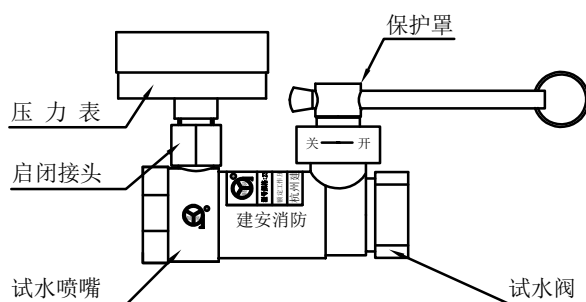

一、用途:


末端试水装置主要由末端本体、压力表、启闭接头和锁开组成。放水时可作为一个系统喷头的动作状况，对系统进行测试。给现代消防工程的设计，安装调试和检测验收及使用带来方便。

二、类型:

ZSPM一系列末端试水装置根据流量系数的不同分为ZSPM-80/1.2-S、ZSPM-115/1.2-S、ZSPM-161/1.2-S、ZSPM-202/1.2-S、ZSPM-242/1.2-S、ZSPM-363/1.2-S。

三、安装使用主要参数:

型号规格	进口螺纹	出口螺纹
ZSPM-80/1.2-S	Rc1	Rc3/4
ZSPM-115/1.2-S	Rc1	Rc3/4
ZSPM-161/1.2-S	Rc1	Rc1
ZSPM-202/1.2-S	Rc1	Rc1
ZSPM-242/1.2-S	Rc1	Rc1
ZSPM-363/1.2-S	Rc1	Rc1

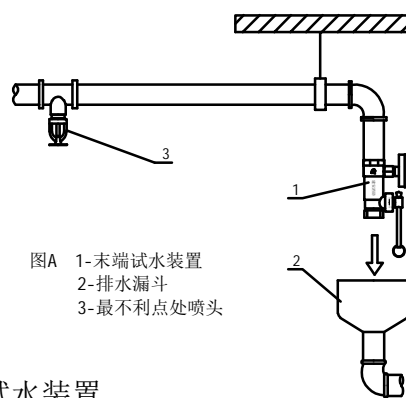

四、其它注意事项:

- 1、应在每套报警阀的供水最不利点设置末端试水装置。
- 2、末端试水装置可以垂直和水平安装,安装在易操作的管网末端。
- 3、末端试水装置,其出水的排放方式,应采取孔口出流的方式排入排水管道。(见图A)